




Nowy WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie wody z wodociągu w Wałdykach

data aktualizacji: 2024.10.24

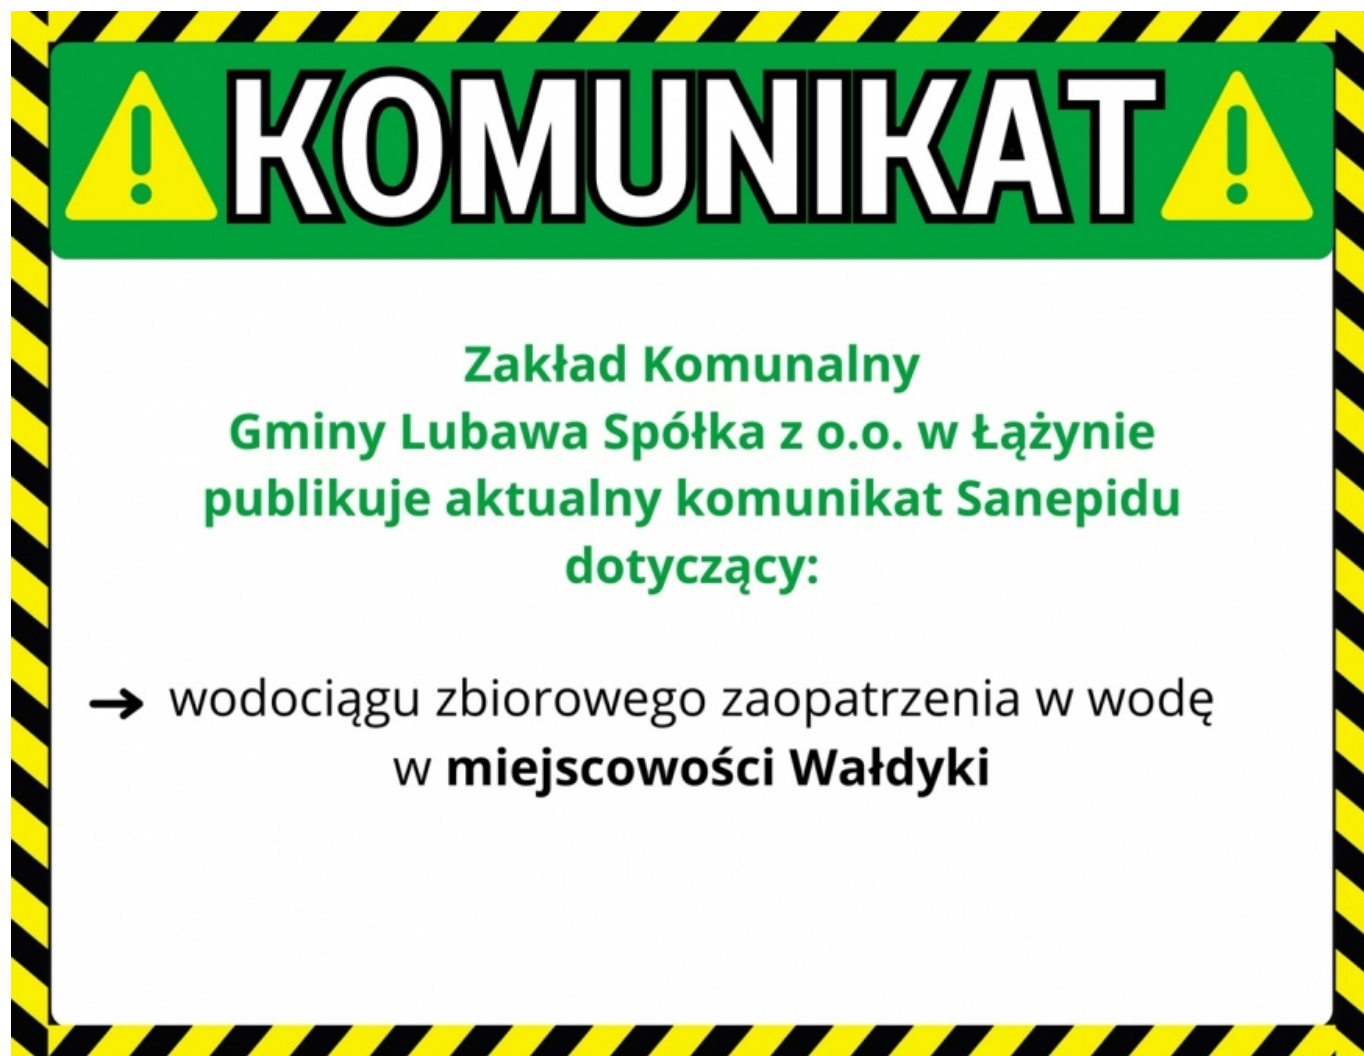

W badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Wałdyki w gminie Lubawa nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych; woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych - podaje w datowanym na dzisiaj (24 października) komunikacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie.



Publikacja Urzędu Gminy Lubawa.

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/76244-nowy-wazny-komunikat-w-sprawie-wody-z-wodociagu-w-waldykach>